


Мълниеприемник с изпреварващо действие:
 - височина на монтиране - h=4.0m
 - изпреварване на привлечането минимум $\Delta T=25\mu s$
 (Чл. 165. от НАРЕДБА № 4 ОТ 22 ДЕКЕМВРИ 2010г. ЗА
 МЪЛНИЕЗАЩИТАТА НА СГРАДИ, ВЪНШНИ
 СЪОРЪЖЕНИЯ И ОТКРИТИ ПРОСТРАНСТВА)

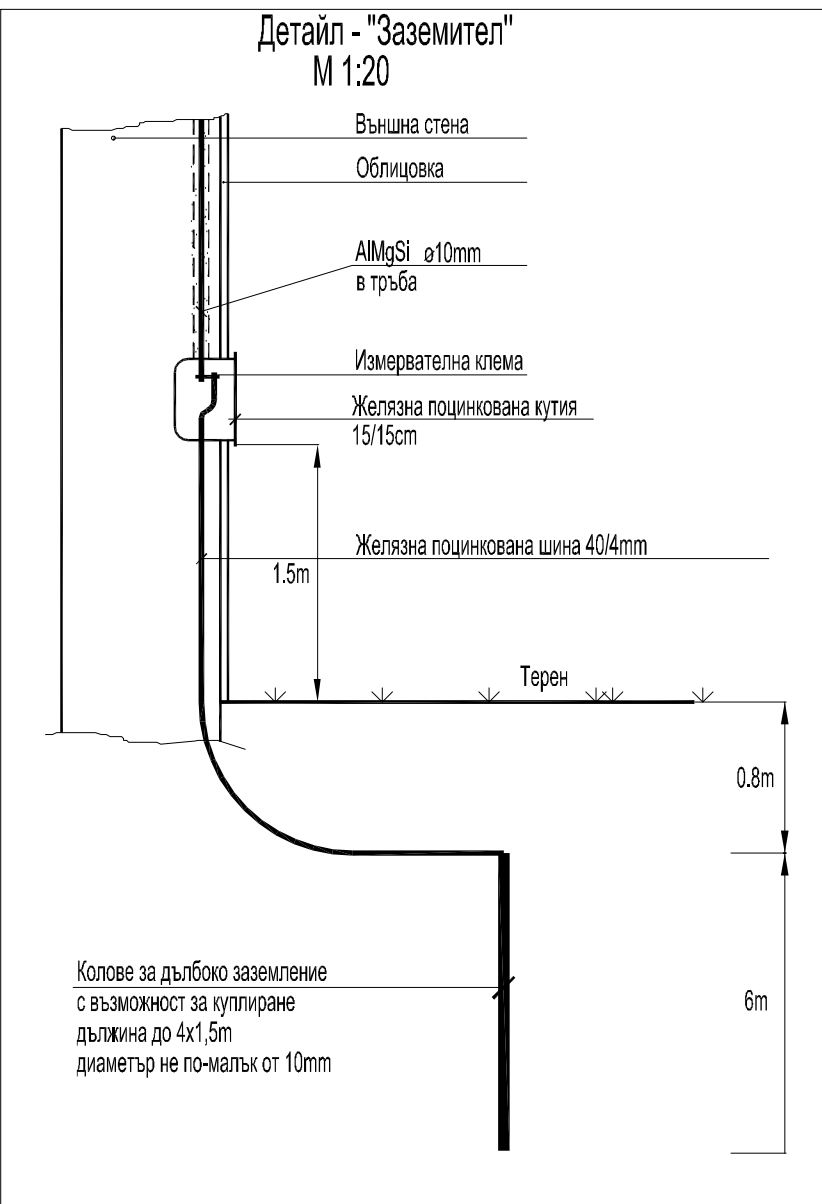

Колове за дълбоко заземление
 с възможност за куплиране
 дължина до 4x1,5m
 диаметър не по-малък от 10mm

УСЛОВНИ ГРАФИЧНИ ОЗНАЧЕНИЯ

- мълниеприемник
- заварка или винтово съединение
- заземител
- заземителна клемма

**ОБЕКТ: ЖИЛИЩНА СГРАДА СЪС
 ЗАНИМАЛНЯ, ФИТНЕС И ГАРАЖИ**
 УПИ X-6361 (ПИ 55871.515.6361), кв. 87, кв. Изток, гр. Перник

**МЪЛНИЕЗАЩИТНА
 ИНСТАЛАЦИЯ**

ПРОЕКТАНТ	СЪГЛАСУВАЛИ	
инж. А. СТОЯНОВ	Арх	арх. И. ПЕТКОВ
	К	инж. С. ДУНКОВ
	ВК	инж. А. БАЧЕВА
	ОВ/ЕЕ	инж. В. ВЕЛКОВА
ВЪЗЛОЖИТЕЛ	ПБ	инж. С. ДУНКОВ
Илевън Резиденс ЕООД	Геод	
	Геол	
	Озел	



АЙ ЕС ПИ Дигитален Дизайн ООД гр. София 1618, ул. "Майстор Алекс Рилец" 8, М6
 тел: 02/ 428 1414 gsm: 0887 237 839; 0887 213 099 site: www.ispdd.com; e-mail: ispdd@ispdd.com

ДАТА:	ЧАСТ:	ФАЗА:	МАЩАБ:	ЛИСТ:
2021	ЕЛ.	ТП	1 : 100	21